


OT/TSR

ASL MILANO DUE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Via Maestri 2 – 20077 Melegnano -tel. 0298115375 Fax 0298115367

PROT. 387 - 7568
DEL 2-2-08

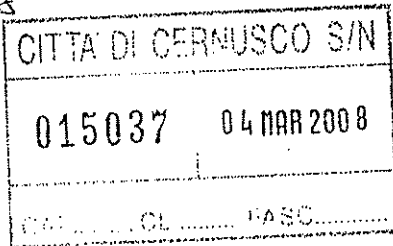

Al Signor
Sindaco
del Comune di
20063 Cernusco sul Naviglio - MI

Oggetto: relazione annuale monitoraggio effettuato sul civico acquedotto

Con la presente si comunica che a partire dal 2009 gli uffici scriventi invieranno alla S.V. una rendicontazione riassuntiva dell'anno precedente relativamente all'andamento qualitativo delle acque potabili monitorate.

Avrà termine pertanto, con la presente nota, l'invio in copia dei referti di analisi cartacei dei controlli eseguiti a tutto il 31/12/2007, in allegato.

Dunque, non appena i laboratori di riferimento, in particolare ARPA, trasmetteranno gli ultimi rapporti di prova dell'anno in corso, saremo in grado di elaborare una relazione nella quale valuteremo complessivamente le evoluzioni qualitative dell'acqua distribuita nel vostro Comune.


Lo stesso documento includerà una tabella esplicativa nella quale in corrispondenza dei diversi punti di controllo, (pozzi e reti di approvvigionamento), verrà espresso il valore medio annuale dei parametri ritenuti più significativi, compresi quelli relativi alle possibili criticità locali oggetto di specifici monitoraggi di verifica.

Per quanto riguarda invece le Non Conformità, si mantiene la prassi di trasmissione via fax con invio della comunicazione da parte del laboratorio di riferimento (LSP e/o ARPA), questo per l'avvio immediato della richiesta di provvedimento al gestore idrico di competenza.

Si trasmette quanto sopra per opportuna conoscenza e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

<input type="checkbox"/> Capo Sett. Urbanizz. 1	<input type="checkbox"/> Capo Sett. Urbanizz. 2	<input checked="" type="checkbox"/> Capo Sett. Gestione del Territorio	<input type="checkbox"/> Copia a
QF - 5 MAR 2008		<input type="checkbox"/> Copia a	<input type="checkbox"/> Copia a
<input type="checkbox"/> Servizio Segreteria di Area	<input type="checkbox"/> Ufficio Urbanistica	<input type="checkbox"/> Ut. Trasporti Mobility Manager Nuova tecnolog.	<input type="checkbox"/> Copia a

Il Responsabile
del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(Dott. M. Montanelli)



Pratica trattata da dott.ssa Barbara Pozzi

tel. 02.98115369 fax 02.98115367 e-mail barbara.pozzi@aslmi2.it

Sede ASL: via VIII Giugno 69 - 20077 Melegnano (MI) - Tel. 02.98114111 C.F. e P.I. 1112319440157



ARPA Dipartimento provinciale di Milano

U.O. Laboratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano
tel. 02 74872221 fax 02 74872256

RAPPORTO DI PROVA 00044312007C

ANAL. CHIM. SOLV. ORGANOALOGENATI

R.G.A. 0004431 del 06/12/2007

Richiesto da 2 ASL MILANO 2 (Convenzionato)

Prelevato da 3 SIAN - Melzo il 06/12/2007 Verbale 958

in riferimento alla normativa D.Lgs. n°31 del 2/2/2001 attuazione direttiva 98/83/CEE

Dati relativi al campione	
Luogo di prelevamento	Identificativo Punto Prelievo
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	RE015070XUR013
Descrizione punto prelievo	C.A.P. - VESPUCCI trattata
Destinazione	
direttamente in rete	
Campione integro	n° aliquote 2

ARPA Dipartimento provinciale di Milano ha ricevuto il campione il 06/12/2007, per la determinazione dei parametri sotto-elencati.
Il campione è stato aperto il 06/12/2007 ed è stato chiuso il 18/12/2007.
Le analisi sono state verificate da Robles P..

A.S.L. MILANO 2 - MELZO
10.06.08

Amisv
1618

Risultati analisi

Parametro	Valore	Unità di misura	Metodica	Min	Max
Composti organo-alogenati	22,08	µg/L	-	10	30
Trialometani (somma)	1,86	µg/L	-		30
Triclorometano	1,76	µg/L	-		
Bromo-dicloro-metano	0,10	µg/L	-		
Dibromo-cloro-metano	< 0,01	µg/L	-		
Tribromometano	< 0,05	µg/L	-		
Tetracloruro di carbonio	0,33	µg/L	-		
Tricloro-fluoro-metano	0,14	µg/L	-		30
Dicloroetano 1,1	< 0,50	µg/L	-		30
Dicloroetano 1,2	< 1,00	µg/L	-		3
Dibromoetano 1,2	< 0,10	µg/L	-		30
Tricloroetano 1,1,1	0,33	µg/L	-		
Tricloroetano 1,1,2	< 0,10	µg/L	-		30
Dicloro-fluoro-etano 1,1,1 (F141)	< 0,10	µg/L	-		
Tricloro-trifluoro-etano 1,1,2	0,11	µg/L	-		30
Dicloroetilene cis	3,12	µg/L	-		30
Dicloroetilene trans	< 1,00	µg/L	-		30
Tricloroetilene	6,59	µg/L	-		
Tetracloroetilene	9,60	µg/L	-		
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	16,19	µg/L (somma parametri)	-		10
Esaclorobutadiene	< 0,01	µg/L	-		30
Dicloropropano 1,2	< 0,50	µg/L	-		30
Tricloropropano 1,2,3	< 1,00	µg/L	-		30

Parere di conformità

Giudizio Per i parametri a referto il campione è NON CONFORME chimicamente al D.Lgs. 31/2001
Data giudizio 04/01/2008